



蒙 矿 管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-00853

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋) 检测检验报告

委 托 单 位： 察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司

受 检 单 位： 察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司

样 品 名 称： 绝缘靴

型 号 规 格： 见基本信息表

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 05 月 20 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



扫描全能王 创建

声 明

- 1、报告中检测检验结果仅反映被检设备的当时状态。
- 2、样品由客户提供时，结果仅适用于客户提供的样品。
- 3、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告封面、首页、骑缝处未盖“（检测检验机构名称）检测检验专用章/公章”无效。
- 5、未经本机构允许不得复制报告。复制报告的封面、首页、骑缝处未重新盖“（检测检验机构名称）检测检验专用章/公章”无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 8、被检设备及仪器维修后，可能影响其安全性能，应再次提出检测检验申请。
- 9、报告中“不适用”项目，检测检验结果栏描述为无此项，单项判定用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮政编码：010030

电话：0471-5208008

电子邮箱：tjyaqsc@163.com

网址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-00853

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司		
	地址	察哈尔右翼前旗		
	联系人	张帅	电话	18104375035
受检单位		察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司		
合同编号		AQ-2026-0047		
样品名称		绝缘靴	样品编号	见基本信息表
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026 年 05 月 20 日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2026 年 11 月 19 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及建议				
检测检验结论		综合判定：合格  (检测检验专用章) 2026 年 5 月 20 日		
检测检验组成员		高凡奇、王书成		
备注		/		

批准：

张帅

审核：

日期：2026.5.20

主检：

日期：2026.5.20



扫描全能王 创建

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-00853

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
安全鞋耐电压试验机	HP-043	GX-5087	1 级, 0.1mA	2026. 6
数显温湿度测量仪	003-04	HM34	湿度: $U=1.5\%RH$ 温度: $U=0.5\%^{\circ}C$ $K=2$	2027. 1
钢卷尺	KJ-111	20 m	$\pm 0.2mm$	2026. 10
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-00853

共 5 页 第 3 页

基本信息

样品编号	型号规格	额定电压	类别	制造单位	样品状态
26-JY-147	20KV	20KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损
26-JY-148	20KV	20KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损
26-JY-149	20KV	20KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损
26-JY-150	20KV	20KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损
26-JY-151	20KV	20KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损
26-JY-152	20KV	20KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损
26-JY-153	25KV	25KV	定期	天津盛安橡胶制品有限公司	表面完好无污损
26-JY-154	20KV	20KV	定期	天津恒聚	表面完好无污损
26-JY-155	20KV	20KV	定期	天津恒聚	表面完好无污损
26-JY-156	20KV	20KV	定期	天津恒聚	表面完好无污损
26-JY-157	20KV	20KV	定期	天津恒聚	表面完好无污损
26-JY-158	35KV	35KV	定期	天津众鑫泰劳保有限公司	表面完好无污损

检验环境

环境温度 ($^{\circ}C$)	24.3	环境湿度 (%RH)	46.5
----------------------	------	------------	------

检验项目

样品编号	工频耐压试验				标准要求	结论
	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	泄漏电流 mA		
26-JY-147	15kV	1min	未击穿	左: 0.665 右: 0.676	试验时应无击穿, 泄漏电流不大于标准中表 3 规定值 6.0mA。	合格
26-JY-148	15kV	1min	未击穿	左: 0.661 右: 0.623		合格
26-JY-149	15kV	1min	未击穿	左: 0.552 右: 0.536		合格
26-JY-150	15kV	1min	未击穿	左: 0.623 右: 0.653		合格
26-JY-151	15kV	1min	未击穿	左: 0.569 右: 0.669		合格
26-JY-152	15kV	1min	未击穿	左: 0.569 右: 0.558		合格
26-JY-153	15kV	1min	未击穿	左: 0.569 右: 0.578		合格
26-JY-154	15kV	1min	未击穿	左: 0.558 右: 0.569		合格
26-JY-155	15kV	1min	未击穿	左: 0.698 右: 0.698		合格
26-JY-156	15kV	1min	未击穿	左: 0.423 右: 0.569		合格
26-JY-157	15kV	1min	未击穿	左: 0.465 右: 0.478		合格
26-JY-158	15kV	1min	未击穿	左: 0.487 右: 0.569		合格




扫描全能王 创建

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00853

共 5 页 第 4 页

现场检验照片

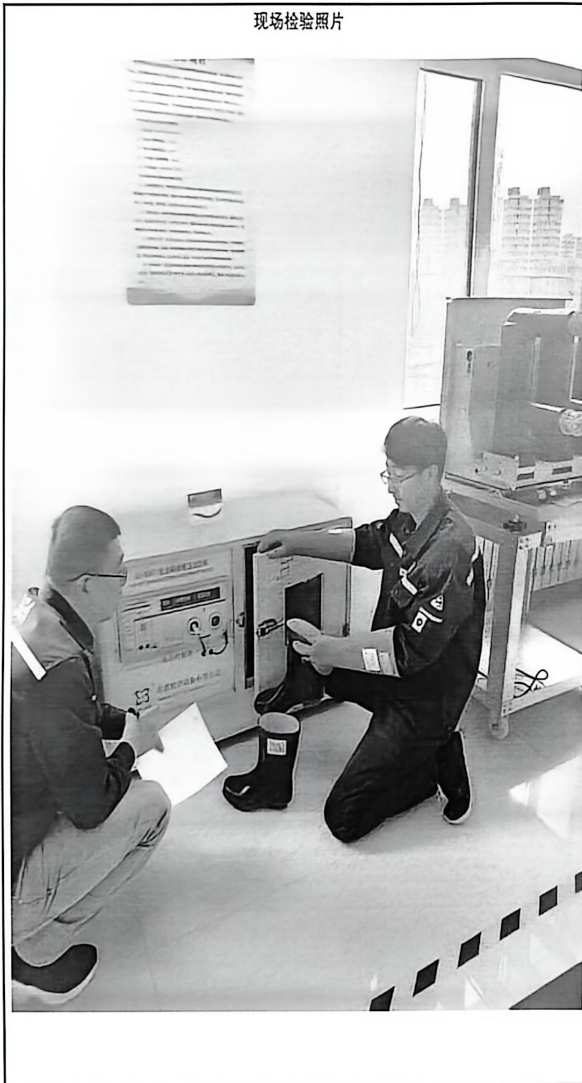

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00853

共 5 页 第 5 页

意见
与
解
释

本报告结束, 以下空白。



扫描全能王 创建