



蒙 矿 管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-00747

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋) 检测检验报告



委 托 单 位：额济纳旗裕鑫矿业有限公司
受 检 单 位：额济纳旗裕鑫矿业有限公司
样 品 名 称：绝缘靴
型 号 规 格：见基本信息表
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2026 年 04 月 28 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



扫描全能王 创建

声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检设备当时状态；
- 7、被检设备维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：<http://www.nmgtjy.cn>



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00747

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	额济纳旗裕鑫矿业有限公司		
	地址	额济纳旗赛汉陶来苏木孟格图嘎查月牙山西矿区		
	联系人	马工	电话	19729836517
受检单位		额济纳旗裕鑫矿业有限公司		
合同编号		AQ-2026-00146		
样品名称		绝缘靴	样品编号	见基本信息表
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026 年 04 月 28 日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2026 年 10 月 27 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		综合判定: 合格  (检测检验专用章) 2026年5月6日		
检测检验组成员		王志成、王虹		
备注		/		

批准:

李宏伟

审核:

高奇

日期: 2026.5.6

主检:

王虹

日期: 2026.4.28



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00747

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
安全鞋耐电压实验机	GX-5087	HP-043	1 级, 0.1mA	2026.6
数显温湿度测量仪	HM34	003-04	湿度: $U=1.5\%RH$ 温度: $U=0.5^{\circ}C$ $K=2$	2027.1
钢卷尺	20 m	KJ-111	$\pm 0.2mm$	2026.10
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-00747 共 5 页 第 3 页

基本信息						
样品编号	型号规格	额定电压	类别	制造单位	样品状态	
26-JY-102	260	20KV	定期	河北荣安鞋业有限公司	表面完好无污损	
26-JY-103	265	20KV	定期	河北荣安鞋业有限公司	表面完好无污损	
检验环境						
环境温度（℃）		22.1		环境湿度（%RH）	48.4	
检验项目						
样品编号	工频耐压试验				标准要求	结论
	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	泄漏电流 mA		
26-JY-102	15kV	1min	未击穿	左：1.313 右：1.274	试验时应无击穿，泄漏电流不大于标准中表3规定值 6.0mA。	合格
26-JY-103	15kV	1min	未击穿	左：1.552 右：1.760	试验时应无击穿，泄漏电流不大于标准中表3规定值 6.0mA。	合格




内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-00747

共 5 页 第 4 页

现场检验照片

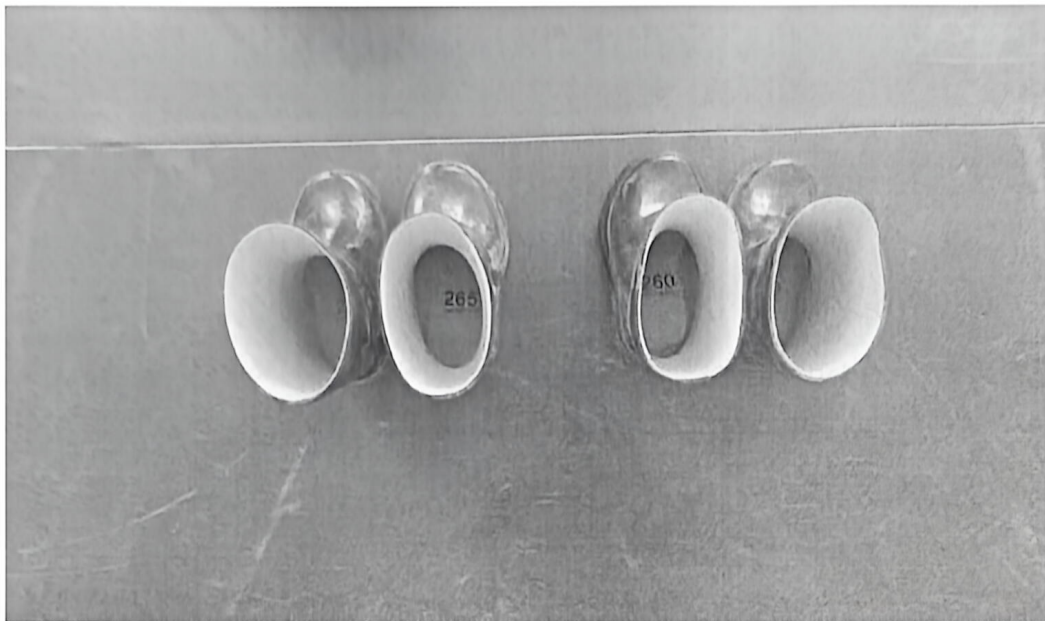

内蒙古自治区特种设备检验研究院

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00747

共 5 页 第 5 页

意见 与 解 释	
-------------------	--

本报告结束, 以下空白。

